
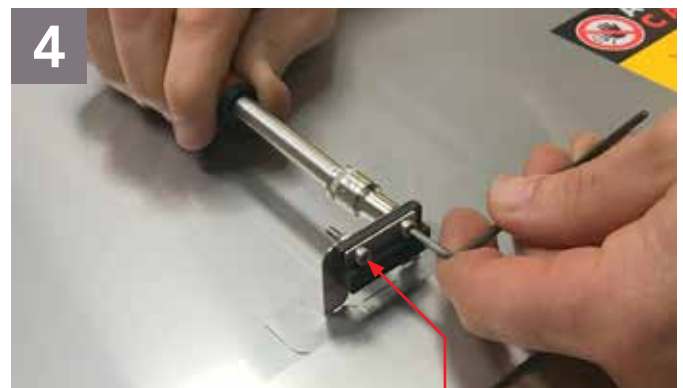
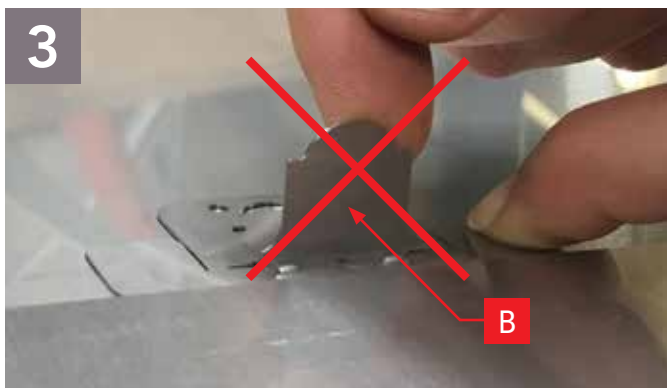
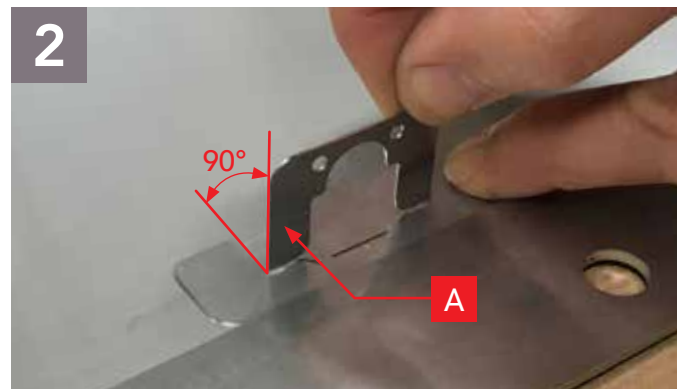


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Tanto el equipo cómo su instalación son responsabilidad de la compañía operadora de la planta industrial.
The device and its installation are the responsibility of the operating company.
- El detector está diseñado para detectar cualquier avería del panel de explosión, no requiere ningún ajuste.
The VIGILEX MAG is designed to detect magnetic field ; it doesn't require any setting.

MONTAJE ASSEMBLING

- El montaje y la instalación se realizarán según la instrucciones siguientes.
The assembly and the installation should be carried out according to the instructions as follows.

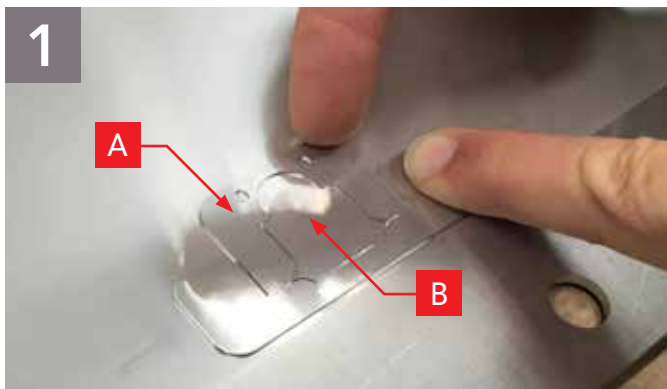

Utilice los tornillos M3 y la placa.
Par de apriete 0,5 Nm/
Use M3 screws and reinforcement.
Locking torque 0,5 Nm

SENSOR DE PROXIMIDAD MAGNÉTICA/ MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

(Contacto 10Ω "normalmente cerrado" / Normally closed contact 10Ω)

0080  II 2GD Ex mb IIC T4 Gb — Ex tb IIIC T135°C Db IP67

0080  II 1GD Ex ia IIB T4 Ga — Ex ia IIIB T135°C Db Da

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA

- Máx. potencia de conmutación/ Max. switching power 10 W - 12 VA
- Máx. voltaje de conmutación/ Max. switching voltage 60 VDC
- Máx. corriente de conmutación/ Max. switching current 0,1 A
- Típica rigidez dieléctrica entre los contactos/ Typical dielectric strength between contacts 100 VDC
- Temperatura máxima de funcionamiento/ Max. operating temperature -25°C/+85°C
- Temperatura de almacenamiento/ Storage temperature -40 à +85°C
- Cable eléctrico/ Electrical cable 2 x 0,22 mm², Ø 3,3 mm, 105°C
- Longitud/ Length: 5 m



Para armar el panel, le aconsejamos el uso de arandelas planas en el soporte de montaje al montar el detector
Mounting the panel as well as installing the sensor we advise to use flat washers